Relatório Técnico da Visita de Inspeção: SIMPLÍCIO MENDES
Data da Visita:16-7-2024

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE MEDEIROS DE NORONHA PESSOA
Data: 01/08/2024 09:44:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Equipe Participante:

AGRESPI: Eng. Civil e Sanitarista José Medeiros de Noronha Pessoa-Diretor de Saneamento, Transporte e Infraestrutura; Eng.Civil-Chandes Ivonor-Coordenador de Saneamento e Carlos Luís Teles Coutinho Júnior-Assessor Técnico;

AGESPISA: Sr. Gesiel Cruz e o Sr. Gérson Nascimento-Agentes Administrativo do Escritório da Agespisa de Simplício Mendes;

Prerrogativas da Agrespi:

- A Agrespi por força da Lei nº 7.049/2017 tem a prerrogativa de regular e fiscalizar todos os serviços delegados como o saneamento básico, energia, gás canalizado, transporte e infraestrutura geral do Estado do Piauí;

Demandante:

TERMO DE AUDIÊNCIA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE Nº 000268-005/2021
Aos 24 de maio de 2024, às 09:00 horas, através de videoconferência da plataforma Teams, fizeram-se presentes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio do PROCON/MPPI, representado pelo Coordenador-Geral e Promotor Justiça, Dr. Nivaldo Ribeiro; a Agespisa, neste ato representada pela advogada, Dra. Marina Cardoso e o preposto, Sr. Gesiel Cruz, a fim de participarem da presente audiência.
***ABERTA A AUDIÊNCIA** de conciliação por videoconferência, através da plataforma de transmissão Teams, a qual foi integralmente gravada.*
Inicialmente, a assessoria jurídica, apresentou a pauta a ser discutida durante a audiência. Trata-se de demanda acerca de abastecimento de água em Simplício Mendes.
A Agespisa informou que foi identificada inconsistência na parte mais alta da cidade em que faltava água nos períodos de maior demanda. Há 05 poços, a região é de água corrosiva. Podem ocorrer as inconsistências. Foi enviada uma máquina para abrir todos os poços e realizar limpeza. O trabalho está sendo concluído hoje.

É possível que essa semana ocorram faltas de água em virtude dessas manutenções. A previsão é de que, a partir de segunda-feira, será normalizado o abastecimento. Visando o acompanhamento do processo, foi designada audiência de conciliação virtual para a data 01 de agosto de 2024, às 09 horas. Notificar a Promotoria de Simplício Mendes e a Agrespi para participar da audiência. Solicitar que a Agrespi realize inspeção no município sobre a qualidade da água e normalidade no abastecimento.
Eu, Kelly Cristina Bezerra da Costa, Técnica Ministerial do PROCON, digitei a presente ata de audiência virtual, nos termos do Ato Conjunto PGJ/Procon n° 01/2020[1], a qual segue assinada eletronicamente[2] pelo senhor Promotor de Justiça Coordenador-Geral do Procon, para efeitos e provas nos autos[3].
Cientes os presentes. Nada mais.
Dr. Nivaldo Ribeiro
Promotor de Justiça Coordenador do Procon MPPI

1) Simplício Mendes é um município do Estado do Piauí e localiza-se a uma Latitude 07º51'14" sul e a uma Longitude 41º54'37" oeste, estando a uma altitude de 302 metros. Sua população estimada em 2022 era de 13.870 habitantes. A sede municipal conta com 24,7% de rede de coleta de esgotos doméstico e com 3.169 ligações prediais de abastecimento de água potável;
2) O Sistema de Abastecimento de Água-SAA conta com a adução de 05 poços profundos, sendo que no momento só funcionam 04 poços, poço n^{0}04 está parado; o SAA possui 3 reservatórios em operação: um elevado de 50.00 litros para atender especificamente o bairro Henrique Costa e mais dois reservatórios assentes no bairro Alto da Matriz para atender o restante da cidade. A água bruta não passa pelo tratamento convencional dado a sua qualidade, feito somente na captação a dosagem de cloro através de pastilhas para manter na rede um teor de Cloro Residual com o intuito de exterminar qualquer ação de microrganismos patogênicos;

3) Pontos da Amostras coletadas

Foram coletadas 5 amostras de água para se fazer as análises físico-química;

a) Ponto de coleta 01: água bruta no poço n^{0}02; coordenadas 7^0 51'33,95" S e 41^0 54'18,94W;
b) Ponto de coleta 02: água bruta no poço n^{0}05; coordenadas 7^0 52' 2,96" S e 41^0 54' 13,29" W;
c) Ponto de coleta 03: na rede de distribuição e na residência n^{0}4224 na Rua Crispiniano Araújo, coordenadas 7^0 51' 48,12" S e 41^0 54' 34,45" W;
d) Ponto de coleta 04: na rede de distribuição e na residência n^{0}1054 na Rua Arnaldo Ferreira, coordenadas 7,86S e 41,91 W;
e) Ponto de coleta 05: na rede de distribuição e na Praça Dr. Isaías Coelho, coordenadas 7,86S e 41,91 W;

4) Parâmetros medidos: Portaria n^{0}888/2021-MS

Parâmetros analisados em amostras de Água para Consumo Humano		
Parâmetros	**Unidade**	**Métodos**
Cloro Residual Livre (RC)	mg/L	HACH 8021-DPD - 9ª ed
pH	-	SMEWW, 23ª ed - 4500- H+ B
Turbidez	NTU	SMEWW, 23ª ed - 2130 B
Cor	uC	SMEWW, 23ª ed - 2120 E
Sólidos Totais Dissolvidos	mg/L	Cálculo em Função da Condutividade Elétrica
Condutividade	µS/Cm	SMEWW, 23ª ed - 2510 B
Cloreto	mg/L	SMEWW, 23ª ed - 4500 -CL B
Fluoreto	mg/L	SMEWW, 23ª ed - 4500-F- D
Alumínio	mg/L	HACH 8012 - Aluver - 11ª ed
Ferro	mg/L	HACH 8008- FerroVer -9ª ed
Manganês	mg/L	HACH 8149 - PAN
N - Nitrito	mg/L	HACH 8507 - Nitriver

N - Nitrato	mg/L	SMEWW, 23ª ed - 4500-NO3 D
Dureza Total	mg/L CaCO3	SMEWW, 23ª ed - 2340 C

5) Resultados das análises da coleta em 16 de julho de 2024

As amostras foram analisadas no Laboratório de Análise Físico-Química pertecente e operado pela empresa ¨Águas de Teresina", mediante convênio estabelecido com esta Agrespi para tal finalidade.

5.1 Ponto de coleta 01: água bruta no poço n^{0}02; coordenadas 7^{0} 51’33,95” S e 41^{0} 54’18,94W;

ÁGUAS DE TERESINA

RELATÓRIO ANALÍTICO Nº A 13873 / 2024

DADOS REFERENTES AO SOLICITANTE

Interessado	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO PIAUÍ	**Contato**	
Endereço	AV. JOÃO XXIII, 5325, SHOW AUTO MALL, SANTA ISABEL		
Município	TERESINA	**UF** PIAUÍ	**OS** NA

DADOS DA AMOSTRA

Ponto de coleta	PONTO 1 - POÇO 2 - ESTÁDIO MUNICIPAL - SIMPLÍCIO MENDES - PI		
Matriz	ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	**Legislação**	PCR Nº 5/2017 ANEXO XX
Responsável amostragem	CHANDES IVONOR (AGRESPI)	**Hora da amostragem**	11:11
Data da amostragem	16/07/2024	**Chuva últimas 24 horas**	NÃO
Data ensaio físico-químico	17/07/2024	**Data ensaio bacteriológico**	NA

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA 13873 / 24

Parâmetros	Unidade	Resultado	VMP	Método
Cloro Residual Livre	mg/L	**0,00**	0,2 a 5,0	HACH 8021-DPD - 9ª ed
pH	NA	**6,4**	NA	SMEWW, 23ª ed - 4500- H+ B
Turbidez	NTU	**1,1**	5	SMEWW, 23ª ed - 2130 B
Cor Aparente	uC	**2,0**	15	SMEWW, 23ª ed - 2120 E
Sólidos Totais Dissolvidos	mg/L	**81,3**	500	Cálculo em Função da Condutividade Elétrica
Condutividade	µS/Cm	**165,9**	NA	SMEWW, 23ª ed - 2510 B
Cloreto	mg/L	**18,0**	250	SMEWW, 23ª ed - 4500 -CL B
Fluoreto	mg/L	**0,00**	1,5	SMEWW, 23ª ed - 4500-F- D
Alumínio	mg/L	**0,047**	0,2	HACH 8012 - Aluver - 11ª ed
Ferro	mg/L	**0,21**	0,3	HACH 8008- FerroVer -9ª ed
Manganês	mg/L	**0,033**	0,1	HACH 8149 - PAN
N - Nitrito	mg/L	**0,004**	1	HACH 8507 - Nitriver
N - Nitrato	mg/L	**0,0**	10	SMEWW, 23ª ed - 4500-NO3 D
Dureza Total	mg/L $CaCO_3$	**50,0**	300	SMEWW, 23ª ed - 2340 C

Legenda

VMP: Valor Máximo Permitido NA: Não se Aplica

P/A: Presença / Ausência RC: Realizado em Campo

SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Observação

1. Amostragem realizada pelo cliente. O laboratório se responsabiliza apenas pelos resultados da amostra analisada.

Declaração

O parâmetros analisados Cloro Residual Livre não atende aos padrões de potabilidade, segundo anexo XX da portaria de consolidação nº 5/17 MS- Alterada pela Portaria 888 de 04 de maio de 2021 do Ministério da Saúde. Os demais parâmetros atendem.

Kennya Jhouanny Martins de Carvalho

Data de Emissão: 29/07/2024

5.2 Ponto de coleta 02: água bruta no poço n^{0}05; coordenadas 7^0 52’ 2,96” S e 41^0 54’ 13,29” W;

ÁGUAS DE TERESINA

RELATÓRIO ANALÍTICO Nº A 13874 / 2024

DADOS REFERENTES AO SOLICITANTE

Interessado	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO PIAUÍ	**Contato**	
Endereço	AV. JOÃO XXIII, 5325, SHOW AUTO MALL, SANTA ISABEL		
Município	TERESINA	**UF** PIAUÍ	**OS** NA

DADOS DA AMOSTRA

Ponto de coleta	PONTO 2 - POÇO 5 - SIMPLÍCIO MENDES - PI		
Matriz	ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	**Legislação**	PCR Nº 5/2017 ANEXO XX
Responsável amostragem	CHANDES IVONOR (AGRESPI)	**Hora da amostragem**	11:22
Data da amostragem	16/07/2024	**Chuva últimas 24 horas**	NÃO
Data ensaio físico-químico	17/07/2024	**Data ensaio bacteriológico**	NA

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA 13874 / 24

Parâmetros	Unidade	Resultado	VMP	Método
Cloro Residual Livre	mg/L	**0,00**	0,2 a 5,0	HACH 8021-DPD - 9ª ed
pH	NA	**6,8**	NA	SMEWW, 23ª ed - 4500- H+ B
Turbidez	NTU	**1,0**	5	SMEWW, 23ª ed - 2130 B
Cor Aparente	uC	**0,5**	15	SMEWW, 23ª ed - 2120 E
Sólidos Totais Dissolvidos	mg/L	**121,0**	500	Cálculo em Função da Condutividade Elétrica
Condutividade	µS/Cm	**246,9**	NA	SMEWW, 23ª ed - 2510 B
Cloreto	mg/L	**19,9**	250	SMEWW, 23ª ed - 4500 -CL B
Fluoreto	mg/L	**0,00**	1,5	SMEWW, 23ª ed - 4500-F- D
Alumínio	mg/L	**0,046**	0,2	HACH 8012 - Aluver - 11ª ed
Ferro	mg/L	**0,00**	0,3	HACH 8008- FerroVer -9ª ed
Manganês	mg/L	**0,042**	0,1	HACH 8149 - PAN
N - Nitrito	mg/L	**0,001**	1	HACH 8507 - Nitriver
N - Nitrato	mg/L	**0,1**	10	SMEWW, 23ª ed - 4500-NO3 D
Dureza Total	mg/L $CaCO_3$	**37,0**	300	SMEWW, 23ª ed - 2340 C

Legenda

VMP: Valor Máximo Permitido NA: Não se Aplica
P/A: Presença / Ausência RC: Realizado em Campo
SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Observação

1. Amostragem realizada pelo cliente. O laboratório se responsabiliza apenas pelos resultados da amostra analisada.

Declaração

O parâmetro analisado Cloro Residual Livre não atende aos padrões de potabilidade, segundo anexo XX da portaria de consolidação nº 5/17 MS- Alterada pela Portaria 888 de 04 de maio de 2021 do Ministério da Saúde. Os demais parâmetros atendem.

Kennya Jhouanny Martins de Carvalho
CRBio nº 77.437/05-D

Data de Emissão: 29/07/2024

5.3 Ponto de coleta 03: na rede de distribuição e na residência n^{0}4224 na Rua Crispiniano Araújo, coordenadas 7^0 51’ 48,12” S e 41^0 54’ 34,45” W;

ÁGUAS DE TERESINA

RELATÓRIO ANALÍTICO Nº A 13875 / 2024

DADOS REFERENTES AO SOLICITANTE					
Interessado	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO PIAUÍ			**Contato**	
Endereço	AV. JOÃO XXIII, 5325, SHOW AUTO MALL, SANTA ISABEL				
Município	TERESINA	**UF**	PIAUÍ	**OS**	NA

DADOS DA AMOSTRA			
Ponto de coleta	PONTO 3 - RUA CRISPINIANO ARAÚJO, 4224 - SIMPLICIO MENDES - PI		
Matriz	ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	**Legislação**	PCR Nº 5/2017 ANEXO XX
Responsável amostragem	CHANDES IVONOR (AGRESPI)	**Hora da amostragem**	11:21
Data da amostragem	16/07/2024	**Chuva últimas 24 horas**	NÃO
Data ensaio físico-químico	17/07/2024	**Data ensaio bacteriológico**	NA

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA 13875 / 24				
Parâmetros	**Unidade**	**Resultado**	**VMP**	**Método**
Cloro Residual Livre	mg/L	**0,00**	0,2 a 5,0	HACH 8021-DPD - 9ª ed
pH	NA	**7,3**	NA	SMEWW, 23ª ed - 4500- H+ B
Turbidez	NTU	**6,5**	5	SMEWW, 23ª ed - 2130 B
Cor Aparente	uC	**23,6**	15	SMEWW, 23ª ed - 2120 E
Sólidos Totais Dissolvidos	mg/L	**129,2**	500	Cálculo em Função da Condutividade Elétrica
Condutividade	µS/Cm	**263,6**	NA	SMEWW, 23ª ed - 2510 B
Cloreto	mg/L	**8,5**	250	SMEWW, 23ª ed - 4500 -CL B
Fluoreto	mg/L	**0,00**	1,5	SMEWW, 23ª ed - 4500-F- D
Alumínio	mg/L	**0,038**	0,2	HACH 8012 - Aluver - 11ª ed
Ferro	mg/L	**0,88**	0,3	HACH 8008- FerroVer -9ª ed
Manganês	mg/L	**0,134**	0,1	HACH 8149 - PAN
N - Nitrito	mg/L	**0,000**	1	HACH 8507 - Nitriver
N - Nitrato	mg/L	**0,0**	10	SMEWW, 23ª ed - 4500-NO3 D
Dureza Total	mg/L $CaCO_3$	**106,0**	300	SMEWW, 23ª ed - 2340 C

Legenda

VMP: Valor Máximo Permitido NA: Não se Aplica

P/A: Presença / Ausência RC: Realizado em Campo

SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Observação

1. Amostragem realizada pelo cliente. O laboratório se responsabiliza apenas pelos resultados da amostra analisada.

Declaração

Os parâmetros analisados Cloro Residual Livre, Cor Aparente, Turbidez, Ferro e Manganês, não atendem aos padrões de potabilidade, segundo anexo XX da portaria de consolidação nº 5/17 MS- Alterada pela Portaria 888 de 04 de maio de 2021 do Ministério da Saúde. Os demais parâmetros atendem.

Kennya Jhouanny Martins de Carvalho
CRBio nº 77.437/05-D

Data de Emissão: 29/07/2024

5.4 Ponto de coleta 04: na rede de distribuição e na residência n^{0}1054 na Rua Arnaldo Ferreira, coordenadas 7,86S e 41,91 W;

ÁGUAS DE TERESINA

RELATÓRIO ANALÍTICO Nº A 13876 / 2024

DADOS REFERENTES AO SOLICITANTE					
Interessado	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO PIAUÍ			**Contato**	
Endereço	AV. JOÃO XXIII, 5325, SHOW AUTO MALL, SANTA ISABEL				
Município	TERESINA	**UF**	PIAUÍ	**OS**	NA

DADOS DA AMOSTRA			
Ponto de coleta	PONTO 4 - RUA ARNALDO CARVALHO, 1054 - SIMPLICIO MENDES - PI		
Matriz	ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	**Legislação**	PCR Nº 5/2017 ANEXO XX
Responsável amostragem	CHANDES IVONOR (AGRESPI)	**Hora da amostragem**	11:25
Data da amostragem	16/07/2024	**Chuva últimas 24 horas**	NÃO
Data ensaio físico-químico	17/07/2024	**Data ensaio bacteriológico**	NA

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA 13876 / 24				
Parâmetros	**Unidade**	**Resultado**	**VMP**	**Método**
Cloro Residual Livre	mg/L	**0,00**	0,2 a 5,0	HACH 8021-DPD - 9ª ed
pH	NA	**7,1**	NA	SMEWW, 23ª ed - 4500- H+ B
Turbidez	NTU	**11,3**	5	SMEWW, 23ª ed - 2130 B
Cor Aparente	uC	**36,9**	15	SMEWW, 23ª ed - 2120 E
Sólidos Totais Dissolvidos	mg/L	**130,5**	500	Cálculo em Função da Condutividade Elétrica
Condutividade	µS/Cm	**266,4**	NA	SMEWW, 23ª ed - 2510 B
Cloreto	mg/L	**10,4**	250	SMEWW, 23ª ed - 4500 -CL B
Fluoreto	mg/L	**0,00**	1,5	SMEWW, 23ª ed - 4500-F- D
Alumínio	mg/L	**0,072**	0,2	HACH 8012 - Aluver - 11ª ed
Ferro	mg/L	**2,02**	0,3	HACH 8008- FerroVer -9ª ed
Manganês	mg/L	**0,197**	0,1	HACH 8149 - PAN
N - Nitrito	mg/L	**0,000**	1	HACH 8507 - Nitriver
N - Nitrato	mg/L	**0,0**	10	SMEWW, 23ª ed - 4500-NO3 D
Dureza Total	mg/L $CaCO_3$	**116,0**	300	SMEWW, 23ª ed - 2340 C

Legenda

VMP: Valor Máximo Permitido NA: Não se Aplica

P/A: Presença / Ausência RC: Realizado em Campo

SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Observação

1. Amostragem realizada pelo cliente. O laboratório se responsabiliza apenas pelos resultados da amostra analisada.

Declaração

Os parâmetros analisados Cloro Residual Livre, Cor Aparente, Turbidez, Ferro e Manganês, não atendem aos padrões de potabilidade, segundo anexo XX da portaria de consolidação nº 5/17 MS- Alterada pela Portaria 888 de 04 de maio de 2021 do Ministério da Saúde. Os demais parâmetros atendem.

Kennya Jhouanny Martins de Carvalho
CRBio nº 77.437/05-D

Data de Emissão: 29/07/2024

5.5 Ponto de coleta 05: na rede de distribuição e na Praça Dr. Isaías Coelho, coordenadas 7,86S e 41,91 W;

ÁGUAS DE TERESINA

RELATÓRIO ANALÍTICO Nº A 13877 / 2024

DADOS REFERENTES AO SOLICITANTE

Interessado	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO PIAUÍ	**Contato**	
Endereço	AV. JOÃO XXIII, 5325, SHOW AUTO MALL, SANTA ISABEL		
Município	TERESINA	**UF** PIAUÍ	**OS** NA

DADOS DA AMOSTRA

Ponto de coleta	PONTO 5 - PRAÇA DR. ISAIAS COELHO - SIMPLICIO MENDES - PI		
Matriz	ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	**Legislação**	PCR Nº 5/2017 ANEXO XX
Responsável amostragem	CHANDES IVONOR (AGRESPI)	**Hora da amostragem**	11:41
Data da amostragem	16/07/2024	**Chuva últimas 24 horas**	NÃO
Data ensaio físico-químico	17/07/2024	**Data ensaio bacteriológico**	NA

RESULTADOS ANALÍTICOS DA AMOSTRA 13877 / 24

Parâmetros	Unidade	Resultado	VMP	Método
Cloro Residual Livre	mg/L	**0,00**	0,2 a 5,0	HACH 8021-DPD - 9ª ed
pH	NA	**6,5**	NA	SMEWW, 23ª ed - 4500- H+ B
Turbidez	NTU	**1,4**	5	SMEWW, 23ª ed - 2130 B
Cor Aparente	uC	**0,0**	15	SMEWW, 23ª ed - 2120 E
Sólidos Totais Dissolvidos	mg/L	**140,3**	500	Cálculo em Função da Condutividade Elétrica
Condutividade	µS/Cm	**286,3**	NA	SMEWW, 23ª ed - 2510 B
Cloreto	mg/L	**10,4**	250	SMEWW, 23ª ed - 4500 -CL B
Fluoreto	mg/L	**0,00**	1,5	SMEWW, 23ª ed - 4500-F- D
Alumínio	mg/L	**0,024**	0,2	HACH 8012 - Aluver - 11ª ed
Ferro	mg/L	**0,14**	0,3	HACH 8008- FerroVer -9ª ed
Manganês	mg/L	**0,029**	0,1	HACH 8149 - PAN
N - Nitrito	mg/L	**0,004**	1	HACH 8507 - Nitriver
N - Nitrato	mg/L	**0,2**	10	SMEWW, 23ª ed - 4500-NO3 D
Dureza Total	mg/L $CaCO_3$	**110,0**	300	SMEWW, 23ª ed - 2340 C

Legenda

VMP: Valor Máximo Permitido NA: Não se Aplica

P/A: Presença / Ausência RC: Realizado em Campo

SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

Observação

1. Amostragem realizada pelo cliente. O laboratório se responsabiliza apenas pelos resultados da amostra analisada.

Declaração

O parâmetro analisado Cloro Residual Livre não atende aos padrões de potabilidade, segundo anexo XX da portaria de consolidação nº 5/17 MS- Alterada pela Portaria 888 de 04 de maio de 2021 do Ministério da Saúde. Os demais parâmetros atendem.

Kennya Jhouanny Martins de Carvalho
CRBio nº 77.437/05-D

Data de Emissão: 29/07/2024

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

- Conclui-se que o nível de qualidade da água distribuída na cidade de Simplicio Mendes encontra-se dentro dos padrões aceitáveis de acordo com a Portaria supracitada n^{0}888/2021-MS; Recomenda-se, no entanto, que sejam verificados os dosadores de Cloro se estão funcionando corretamente, dado que os resultados das análises não apresentaram teores de cloro residual;
- O bairro Alto da Matriz está situado na região mais alta da cidade, onde foram construídos dois reservatórios assentes: um de 150.000 litros e outro de 100.000 litros que abastecem toda cidade;
- O bairro Alto da Mariz que surgiu após a construção dos Reservatórios Assentes e sofre por possuir baixa pressão na rede de distribuição, fazendo com que continuadamente falte água nas residências;
- Recomenda-se que no bairro Alto da Matriz seja construído um Reservatório de no mínimo 50.000 litros de volume para distribuição específica nas residências deste bairro, com a finalidade de regularizar o abastecimento de água;

- A AGRESPI emitir um Termo de Notificação Administrativa para a AGESPISA, para no prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento deste relatório técnico, se manifestar sobre o assunto nele tratado, oferecendo as informações e os documentos que considerar necessários ou convenientes à fiscalização;

FOTOGRAFIAS:

FONTE: AGRESPI

FONTE:AGRESPI

FONTE: AGRESPI

FONTE: AGRESPI

FONTE: AGRESPI

FONTE: AGRESPI

FONTE: AGRESPI

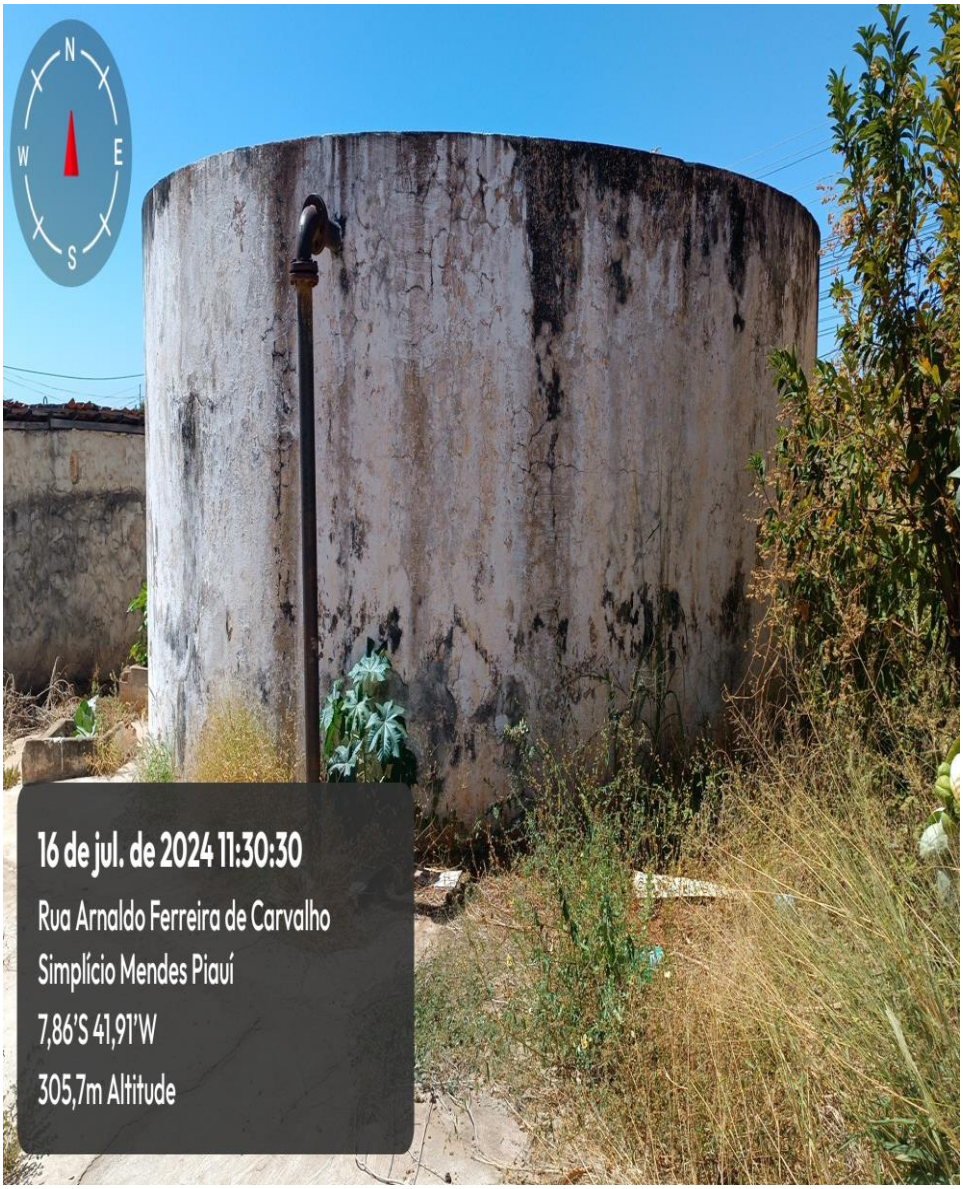

FONTE: AGRESPI

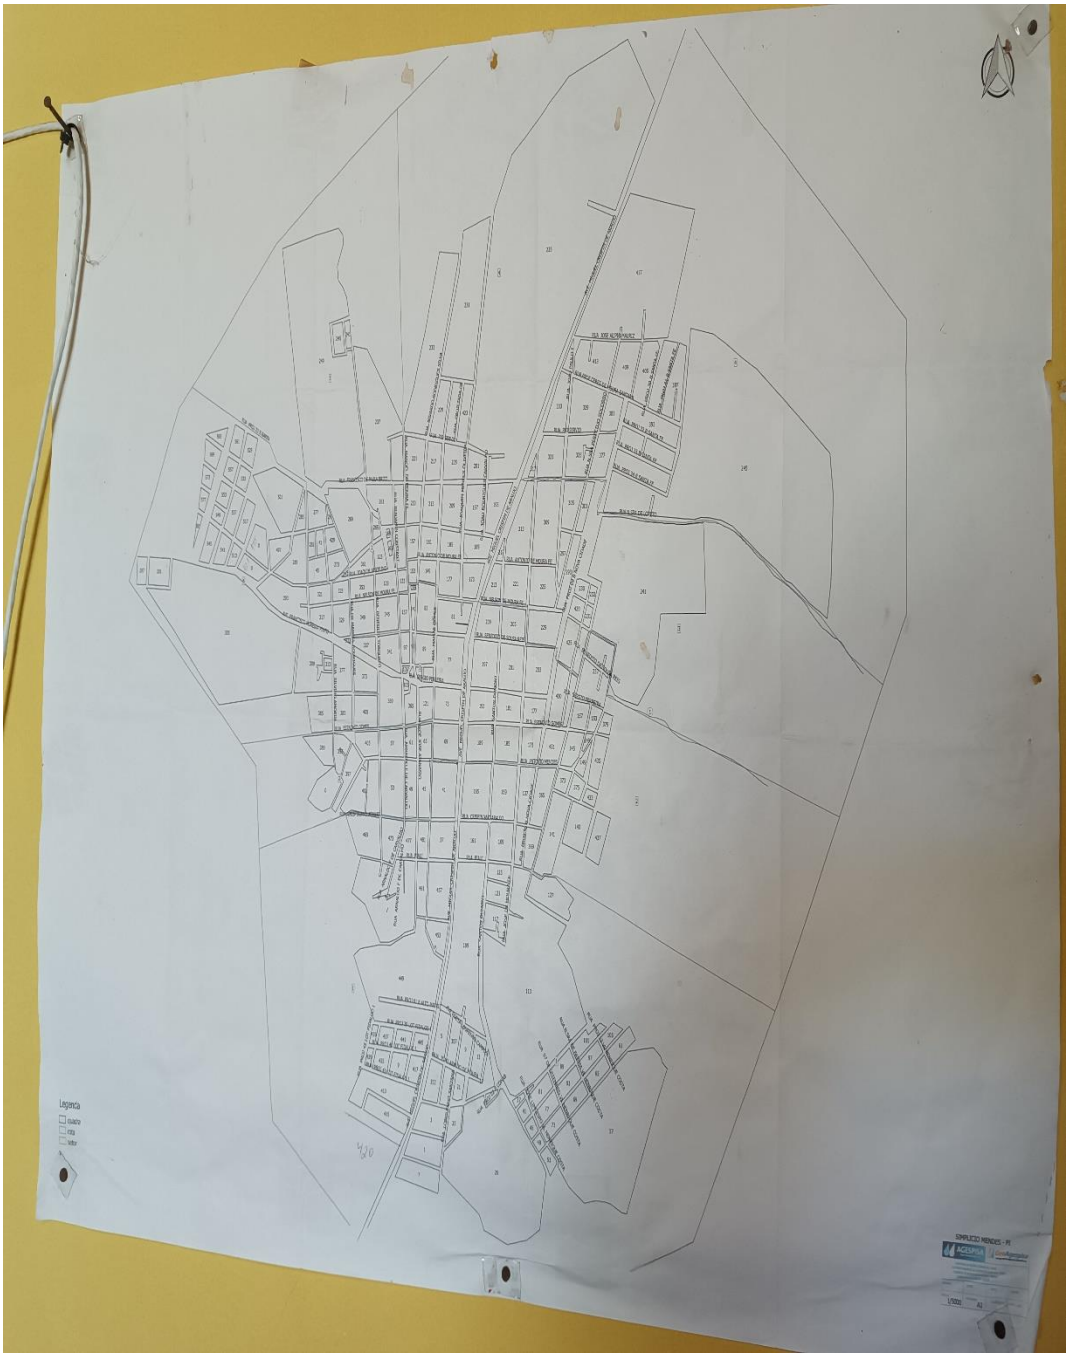

FONTE: AGRESPI